

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och länsorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

Till ansökan om byggnadslov fogas beskrivning i tre exemplar.

Till ansökan om statligt bostadslån fogas beskrivningen liksom i tre exemplar. Gäller ansökan ombyggnad eller förbättring lämnas därjämte beskrivning i två exemplar av huset före upprustningen. Omfattar ansökan hus med olika utförande skall beskrivningen upprättas för var och en av husen.

TEKNISK BESKRIVNING

☒ Nybyggnad ☐ Tillbyggnad ☐ Ombyggnad ☐ Förbättring
Före Efter Före Efter

Beskrivningen avser			UMEA KOMMUN Inom till förbyn den Holmsund	
☒ småhus	☐ annan byggnad	☐ M=monterings-färdigt	☒ P=platt-byggt	
Hus typ (ex enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)			INK.	79. 05. 17/93
enfamiljshus				
Antal hus	Antal lägenheter	Antal hela våningsplan		
1	1	1,5		
Kommun	Länsbeteckn	Förhållningsbeteckning	Hus lnt	
Umeå	AC	Kv Lärare 12, stg 714		

Fastighetsadress
Erikedalevägen Holmsund

Sökandens namn, adress och telefon
Sune och Lena Näslund, Sångstegen 5, 913 00 Holmsund tel. 090/410 73

Grund		Yttervägg, gavelspets (utifrån räknet)	
Grundlagt på		☐ M ☒ P	
Grundläggningssätt (pålning, hel platta, utbredda plattor med dimension och betongkvalitet)			
Berg ☐ Grus ☐ Sand ☐ Lera ☐ Morän ☒ 0,3		Lika långsida	
Helplatta, kantisol Leca P-77 K-250 III		Lägenhetsskiljande vägg	
Dränering		☐ M ☐ P	
Plast 4"		Innervägg, trappomslutande	
		☐ M ☐ P	
Vägg		Innervägg, bärande	
Källarvägg	Material	48x70 stolpar c400 med 13 gipskiva på båda sidor	
Källaryttervägg	Tjocklek	☐ M ☒ P	
	cm	Övriga innervägg	
Husskiljande källarvägg	cm	48x70 stolpar c600 med 13 gipskiva på båda sidor	
Bärande källarinnervägg	cm	☐ M ☒ P	
Icke bärande källarinnervägg	cm	Bjälklag	
Annan	cm	Bottenbjälklag	
Värmisoleri i källaryttervägg		☐ Över källare ☐ Över kryp-utrymme ☒ Direkt på mark	
	K-värde	80 cellplast på grundplatta, 22 spånskiva resp eklemell	
Vattenisoleri i källaryttervägg		Mellanbjälklag	
		22 spånskiva, 250 masonitebalk c600, 250 kutterspån, 0,15 plastfolie, 16 panel	
Sockelbeklådning		Översta bjälklaget	
Put		50 min.ullmatta kval A, 200 min.ull vingmatta kval A, 0,15 plastfolie, 16 panel	
Bärande del		Badrumsbjälklag	
☒ Yttervägg	☒ Innervägg	☐ M ☐ P	
Våningsvägg		Värmisoleri	
Yttervägg, långsida (utifrån räknet)	☐ M ☒ P	80 min.ull	
23x23 y-panel, 12 asfaboard, 45x48 reglar, 50 min.ull kval A, 36x145 stolpar, 145 min.ull kval A, 0,15 plastfolie, 36x45 regel, 13 gipskiva	K-värde 0,22	Vattenisoleri	
Yttervägg, kortsida (utifrån räknet)	☐ M ☒ P	PVC-matta	
Lika långsida		Golvbeläggning	
	K-värde	PVC-matta	
		Allanbjälklag	
		Värmisoleri	
		☐ M ☐ P	
		K-värde	
		Vattenisoleri	
		Golvbeläggning	

Tillhör Byggnadsnämnden
Umeå protokoll 5625:49
betygar Lars C...

Tak Invändiga ☐ M ☒ P FURU		Värmeinstallation Pannskorsten ☐ M ☒ P ☒ Tegel ☐ Gjutjärn ☐ Stål ☐ Annat Rökkanal, area Värmeisol utförande i övrigt JOGA 1515	
Utvändiga ☐ M ☒ P Imp. furu		☒ Panna i huset ☐ Fjärrvärmeverk ☐ Gemensam värmecentral ☐ Annat Panna, typ Euronom V30-16EP antal effekt eldyta 1 17-23 kW	
Yttertak Takstol: Ramverk ☐ M ☒ P Taklutning, grader 38 Typ, material, dimension enl. konstr. ritn		☐ Koks ☐ Olja ☐ Gas ☐ B Annat Komb. el/väd. Oljeeldningsaggregat ☐ Högtryck ☐ Lågtryck ☐ Annat	
Underlagstak ☐ M ☒ P 16 mm takplywood		Värmemedium ☒ Varmvatten ☐ Varmluft Värmefördelning ☐ Själv-cirkulation ☐ Fläkt-cirkulation ☒ Pump-cirkulation Värmetillförsel ☒ Radiatorer ☒ Varmluftsinblåsning ☐ Värme golv ☐ Annat Värmeutsläpp, typ Varmvattenmätare, typ	
Takbeläggning Svart betongtaktegel Yttertak över uppvärmt utrymme 45 luftspalt, 12 asfboards, 45 min. ull kval A, 200 vingmatta kval A, 0,15 plastfolie, 16 panel K-värde 0,16		Material i varmvattenledning Cu Material i kallvattenledning Cu Material i servisledning Plast	
Fönster ☐ 2 glas ☒ 3 glas Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m m Garage varmbonat. Grund: Helt platta arm. betong, kintisol. Leca P-77 Vägg: 23+23 y-panel, 12 asfboards, 45x48 ligg. reglar, 38x145 stolpar c600, 195 min. ull kval A, 0,15 diff.spärr, 13 gipsskiva Takstol: Fackverk Tak: Svart betongtaktegel, ströläkt, tegelläkt, underlagspapp, 16 mm takplywood, 145+45 min. ull, 50 byggmatta, 0,15 plastfolie, 22x95 särbrädor c300, 9 gipsskiva		Ventilation ☐ Utsugning i självdrag ☒ Mekanisk ventilation Lexavent Ersättningsluft ☐ Värde-fönster ☐ Springventil ☒ Vent (förvärmad luft) ☐ Fönster med beslag ☐ Ventilade fönster ☐ Annat	
Byggnadsnämndens anteckningar Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning ☐ Ja ☐ Nej Byggnadslov ☐ erfordras ej ☐ är lämnat ☐ är icke lämnat ☐ Dispens tillstyrkt Dispensen avser		Allmänna uppgifter Huvudentreprenör SKÄRGÅRD SHUS Ansvarig arbetsledare Holmsunds Bygg & Rittjänst HB Berndt Eriksson Arkitekt B. Eriksson Byggnadskonstruktör B. Eriksson Vvs-konstruktör Umeå VVS-byrå Beskrivningen utförd av B. Eriksson	
Fastigheten rättsligt bildad ☐ Ja ☐ Nej För området gäller ☐ stadsplan ☐ byggnadsplan ☐ avstyckningsplan ☐ utomplanbestämmelser ☐ inga byggnadsregl. bestämmelser För bestämmande av grundläggn.-sättet erfordras markundersökning ☐ Ja ☐ Nej		Sökandens underskrift den <i>Lea Heston</i> <i>Simone Taster</i>	
Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov ☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif ytrande den		Teknisk beskrivning granskad för statligt lån ☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif ytrande den	

UMEÅ KOMMUN

(Hö)

Stadsarkitektkontoret

Byggnadsinspektör Årberg/ B-O Jonsson, BK

Telefon 090 - 409 30 kl 10-12
161721

TEKNISKT YTTRANDE BYGG

1979-06-15

1979.957

Byggnadsnämnden

Bilaga nr 1 till Byggnads-
nämndens protokoll s 625

Läraren 12, Holmsund. Nybyggnad av enbostadshus.
Efter företagen byggnadsteknisk granskning av byggnadslovhandlingar,
inlämnade 1979-05-17 för ovan rubr projekt tillstyrkes bygg-
nadslov. För fortsatt handläggning erfordras enligt Byggnadsstadgan
och Svensk Byggnorm följande åtgärder:

1 Innan byggnadsarbetet får påbörjas skall ansvarig arbetsledare ha
godkänts av byggnadsnämnden samt

grovutstakning och finutstakning i plan och höjd ha verkställts av
byggnadsnämnden.

ANSÖKAN OM UTSTAKNING skall av sökanden inlämnas till lokalkontoret
på särskild blankett.

Om grovutstakning ej krävts ovan men ändå önskas utförd, skall sär-
skilt anhållas härom på ansökan om utstakning.

2 Följande anmälningar (kryssade rutor) skall av ansvarige arbetsledaren
inlämnas till byggnadsnämnden på bifogade besiktningskort.

☒ 1 PÅBÖRJANDE

☒ 2 GRUNDBOTTENBESIKTNING, då schaktning eller sprängning till
grundbotten utförts eller pålning skall påbörjas.

☐ 3 ARMERINGSBESIKTNING, då armering av betongkonstruktionen ut-
förs men innan gjutning sker.

☐ 4 DRÄNERINGSBESIKTNING, då grundläggning, dränering och vatten-
isolering utförts men innan återfyllning sker.

☒ 5 LAGESBESIKTNING, då grundläggning verkställts men innan första
bjälklaget utföres. Utföres av stadsingenjörskontoret eller
lantmäteriet/byggnadsinspektören.

☐ 6 SKYDDSRUMSBESIKTNING, då armering av betongkonstruktionen
tillhörande skyddsrum utförts men innan gjutning sker.

☒ 7 STOMBESIKTNING, då byggnadens bärande stomme samt skorsten
uppförts men innan putsning eller annan ytbehandling verk-
ställs eller golv inläggs.

☒ 8 SLUTBESIKTNING, då företaget slutförts dock senast då byggnaden/
byggnadsdelen tages i bruk.

Anmälan om besiktning 3, 4 och 6 kan även göras per telefon till lokal-
kontoret Holmsund tel: 090 - 409 30. Besiktningsanmälan skall ha inkommit
till lokalkontoret senast dagen före det aktuella besiktning skall utföras.

Vid underlåtelse att fullgöra anmälningsskyldighet enligt ovanstående kan
"särskild avgift" 200-500 kr utgå enligt § 6 SFS 1976:666.

Inspektion av detta projekt utförs av Tord Renström och Åke Sixtensson som
träffas på telefon 090 - 409 30, säkrast mellan klockan 10:00 - 12:00.

VAR GOD VÄND!

3

Senast 14 dagar före byggnadsarbetet igångsättes överlämnas kompletterande handlingar enl nedanstående:

- a) ritn för ventilationsanläggningen.
- b) ritn för värmeanläggningen.
- c) beräkning av värmeeffektbehov.

4

Enl energinormen hänförs garage och förråd till lokaler avsedda att uppvärmas till lägre temperatur än +10°C men till minst 0°C. Innan byggnadsarbetet igångsättes redovisas grundläggningens utförande närmare med beaktande av risken för tjällyft samt krav på värmeisolering av bottenbjälklaget. Se SBN 33:2.

5

Luftspalt i snedtak över inredd vindsvåning utförs ventilerad enligt SBN 32:34. Vindsutrymme ventileras enligt SBN 32:34.

6

Det förutsättes att skorsten "typ JOGA" utföres och monteras enl typgodkännandebevis nr 817/73 med tillhörande handlingar.

7

Ventilationsanordning som kräver rensning skall uppställas i utrymme med minst 1,3 m höjd och utrymmet skall vara försett med belysning. Lucka 500 x 600 kan godtas till sådant utrymme. Redovisas för godkännande.

8

Väggar och tak i pannrum förses med tändskyddande beklädnad med yt-skikt klass 1.

9

Med hänsyn till pannrummets ringa storlek förutsättes att värmepanna med topputtag väljes för möjliggörande av pannans skötsel och rensning.

10

Föreskrifter till skydd mot barnolycksfall enligt SBN kap 41 skall nogt iakttagas.

11

Förbindelseleder till tak och på tak anordnas enl SBN, 41:3 och skall vara färdigställda före slutbesiktningen.

12

Luftbehandlingsinstallation med tillhörande reglerutrustning skall justeras av sakkunnig person före slutbesiktningen samt överlämnas in-tyg härom till byggnadsnämndens slutbesiktningsman. Se SBN 39:43.

13

Innan slutbesiktning sker, överlämnas skorstensfejarmästarens besikt-ningsbevis till byggnadsnämnden.

STADSARKITEKTKONTORET
Byggnadsinspektionen

Bengt-Olof Jonsson

1979-06-13

VVS-inspektör L. Strömberg, BK

Bilaga nr 2 till Byggnads-
nämndens protokoll § 625

Byggnadsnämnden

Läraren 12, Holmsund.

Rubricerade förslag kan godtagas på följande villkor:

- 1 Innan byggnadsföretaget får påbörjas skall ansvarig arbetsledare för VA-installationen ha godkänts av byggnadsnämnden.
- 2 Byggnadslovshandlingar, d v s stämplade fastställda ritningar, situationsplan och VA-installationsritningar, byggnadsnämndens protokoll jämte bilagor skall hållas tillgängliga på byggnadsplatsen. Avsteg från gällande byggnadslovshandlingar får ej ske, utan byggnadsnämndens godkännande.
- 3 Följande anmälningar (kryssade rutor) skall av ansvarige arbetsledaren göras till byggnadsnämnden.

- ☒ 1 Anmälan om besiktning av servisledning
- ☒ 2 Anmälan om besiktning av ledningar i mark
- ☒ 3 Anmälan om besiktning av ledningar i våning som skall ingjutas eller kringlädas.
- ☐ 4
- ☒ 5 Anmälan om slutbesiktning

Anmälan om besiktning 1 och 5 inlämnas lämpligast skriftligen på bifogat besiktningskort. Övriga anmälningar kan göras per telefon till lokalkontoret Holmsund tel: 090 - 409 30. Besiktningsanmälan skall ha inkommit till lokalkontoret senast dagen före den dag då aktuellt besiktning skall utföras

Vid underlåtelse att fullgöra anmälningsskyldighet enligt ovanstående kan "särskild avgift" 200-500 kr utgå enligt § 6 SFS 1976:666.

Inspektion av detta projekt utföres av T Renström som träffas på telefon 090 - 409 30 eller av VVS-inspektör L Strömberg, Byggnadsinspektionen 090 - 16 10 00 eller 161356, säkrast mellan klockan 10-12.

- 4 Fullständiga konstruktionsritningar skall inlämnas för godkännande innan byggnadsarbetet får påbörjas.

STADSARKITEKTKONTORET
Byggnadsinspektionen


Lennart Strömberg

71267

79

.19

957/79 3625

Härmed intygar jag, såsom lagfaren ägare av fastig-
heten .Läraren 6..... mig icke ha någon
erinran mot bebyggelse på fastigheten .Stg. 7/4.....
..... i huvudsaklig överensstämmelse med bilagda
situationsplan daterad .79-04-30..... och undertecknad av
..R. Eriksson.....

Den 18/6 1979

SANDVIKS PLAST AB

.....
Barber Torshvæn
.....

Rätt ägare intygas

.....
Jan Sundbom
.....

3625

79

.19

3625

Härmed intygar jag, såsom lagfaren ägare av fastig-
heten *STG 712*..... mig icke ha någon
erinran mot bebyggelse på fastigheten *Stg 711*.....
..... i huvudsaklig överensstämmelse med bilagda
situationsplan daterad *79-04-30*... och undertecknad av
Berndt Eriksson.....

Den *5/6* 19*89*

Rolf Söderström.....

Ingrid Söderström.....

Rätt ägare intygas

Sten Sundström.....

5625

Härmed intygar jag, såsom lagfaren ägare av fastig-
heten *Lärnan 13*..... mig icke ha någon
erinran mot bebyggelse på fastigheten *Stg 714*.....
..... i huvudsaklig överensstämmelse med bilagda
situationsplan daterad *79-04-30* och undertecknad av
Bernelt Eriksson....

Den *18/6* 1979

Erik Eriksson

Rätt ägare intygas

Sten Sundbrön

Härmed intygar jag, såsom lagfaren ägare av fastig-
heten ~~avstyckta 714-stg (185)~~..... mig icke ha någon
erinran mot bebyggelse på fastigheten ~~Stg. 714~~.....
..... i huvudsaklig överensstämmelse med bilagda
situationsplan daterad 19-04-30... och undertecknad av
..Berndt Eriksson.....

Den 15/6 1979

Kjell Thiström

Olav Lurén

Rätt ägare intygas

Sten Sundbom

**Teknisk översiktsbeskrivning vid ansökan om BYGGNADSLOV
för VA-installation**

VATTEN

Sannolikt flöde lit/sek. 0,75 Höjdläge för högsta vattenuttag + m.

Lägst tryck i förbindelsepunkt mH₂O Tryckred. ☐ Tryckstegr. ☐

Brandposter st.

Anslutes till allmän anläggning. ☒ Enskild anläggning. ☐ Separat anläggning. ☐

SPILLVATTEN

Typ av avloppsenhet	Antal	Sannolikt flöde
WC + Urinaler	2 st	
Disklådor	1 st	
Övriga	9 st	
Summa	12 st	1,9 lit/sek

Höjdläge för lägsta avloppsenhet + 11,75 m. Ledning i mark 43,0 m.

Anslutes till allmän anläggning. ☒ Enskild anläggning. ☐ Separat anläggning. ☐

REGNVATTEN

Sannolikt flöde lit/sek. 2,7 Ledning i mark 43,0 m. schaktad ledning.

Anslutes till allmän anläggning ☒ mark ☐

För de VA-tekniska uppgifterna svarar:

Ort Umeå Datum 1979-05-21

Umeå VVS-byrå AB

Kungälvstegen 67
Norrundevägen 1
701 08 UMEÅ
Tel. 090-11 84 80

Adress

Uppgifter om typgodkännande:

den / 19

Sime Pash
Fastighetsägare

Umeå lantmäteridistrikt

1979

D-

Astrid

81/79

KA

Avstyckning från stg 714 samt
fastighetsreglering berörande
styckningslotten och stg 785
i kv Läraren

Umeå

Västerbotten

Holmsund

Registreringsbevis
Registreringsdatum

Förhandsanteckning

För fastighetsregistreringsmyndigheter

Björn Alquist

Fastighetens område

Fig

Area beräknad m²

Omarea

± ändring
summa

Apostroff uppgifter till lokala statliga myndigheter och andra anmärkningar

FASTIGHETSÄTTSLIG BESKRIVNING,
aktbilaga BE


TEKNISK BESKRIVNING

Koordinatförteckning

pkt nr	mark.	x	y
9	rm	65835.51	3133.73
10	"	875.38	3135.52
17	"	836.06	3118.07
22	"	875.88	3117.35
160	rg	674.88	3153.80
302	rm	834.87	3152.00

FÖR...PIA

LÄRAREN

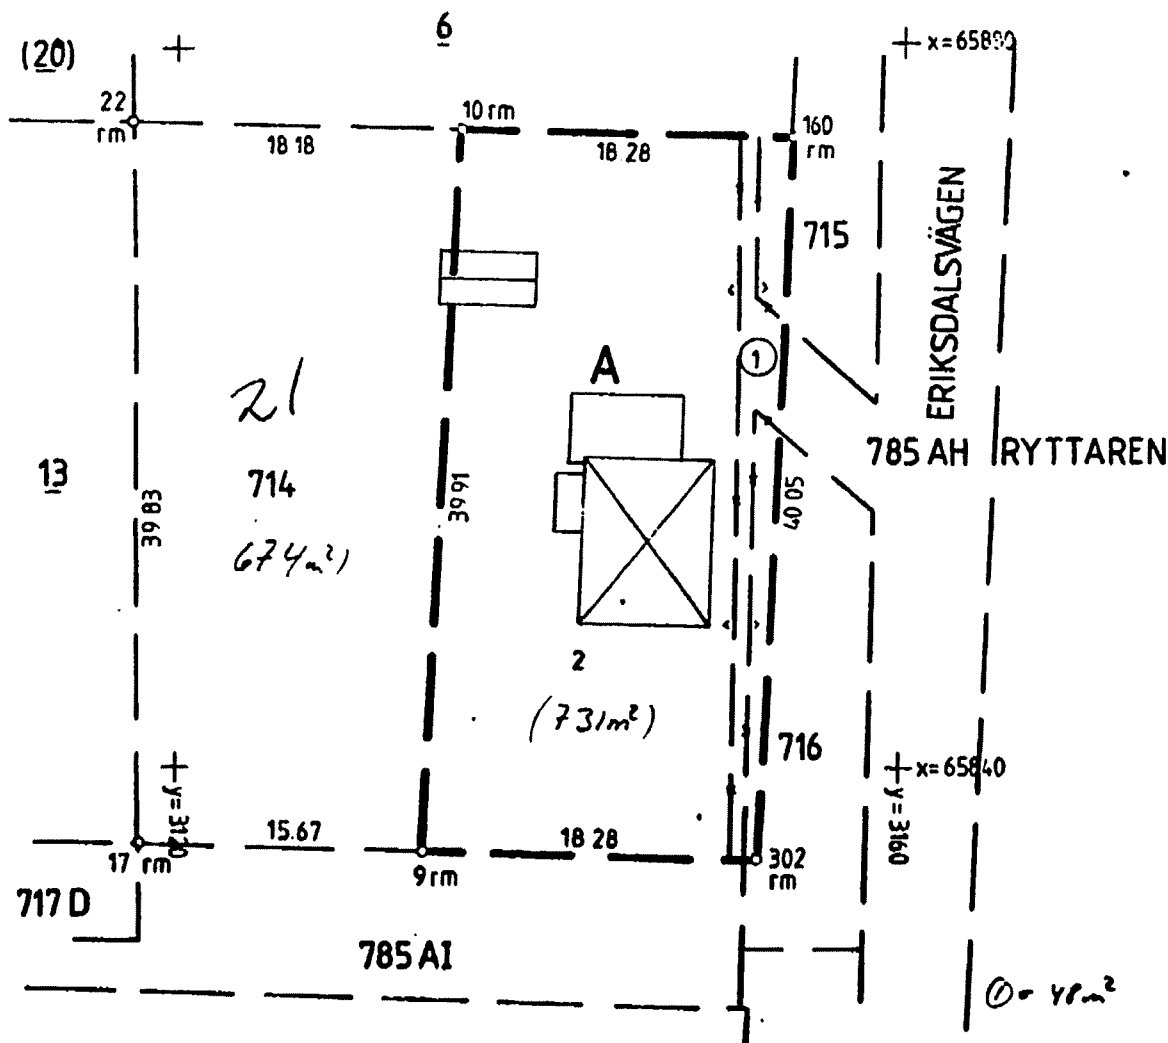

Framställt genom

Nymätning

Skala

1:400

Måtklass

III

Koordinatsystem

2,5 gon Ü:38

För det tekniska innehållet svarar

ing Cille Hjortsberg

Reg. karta, lägesangivning

Holmsund 8 D

Betäckningsstandard

TGA 4.6B:4

NYBYGGNADSKARTA över blivande fastigheten LÄRAREN 12

i Holmsund

i UMEÅ KOMMUN

upprättad 1979-04-10

av:


Jan Grantham

1:e mättningsingenjör, ingenjör

UMEÅ KOMMUNS
BYGGNADSNÄMND

1979 06. 15.

Dnr 957/79 Lit

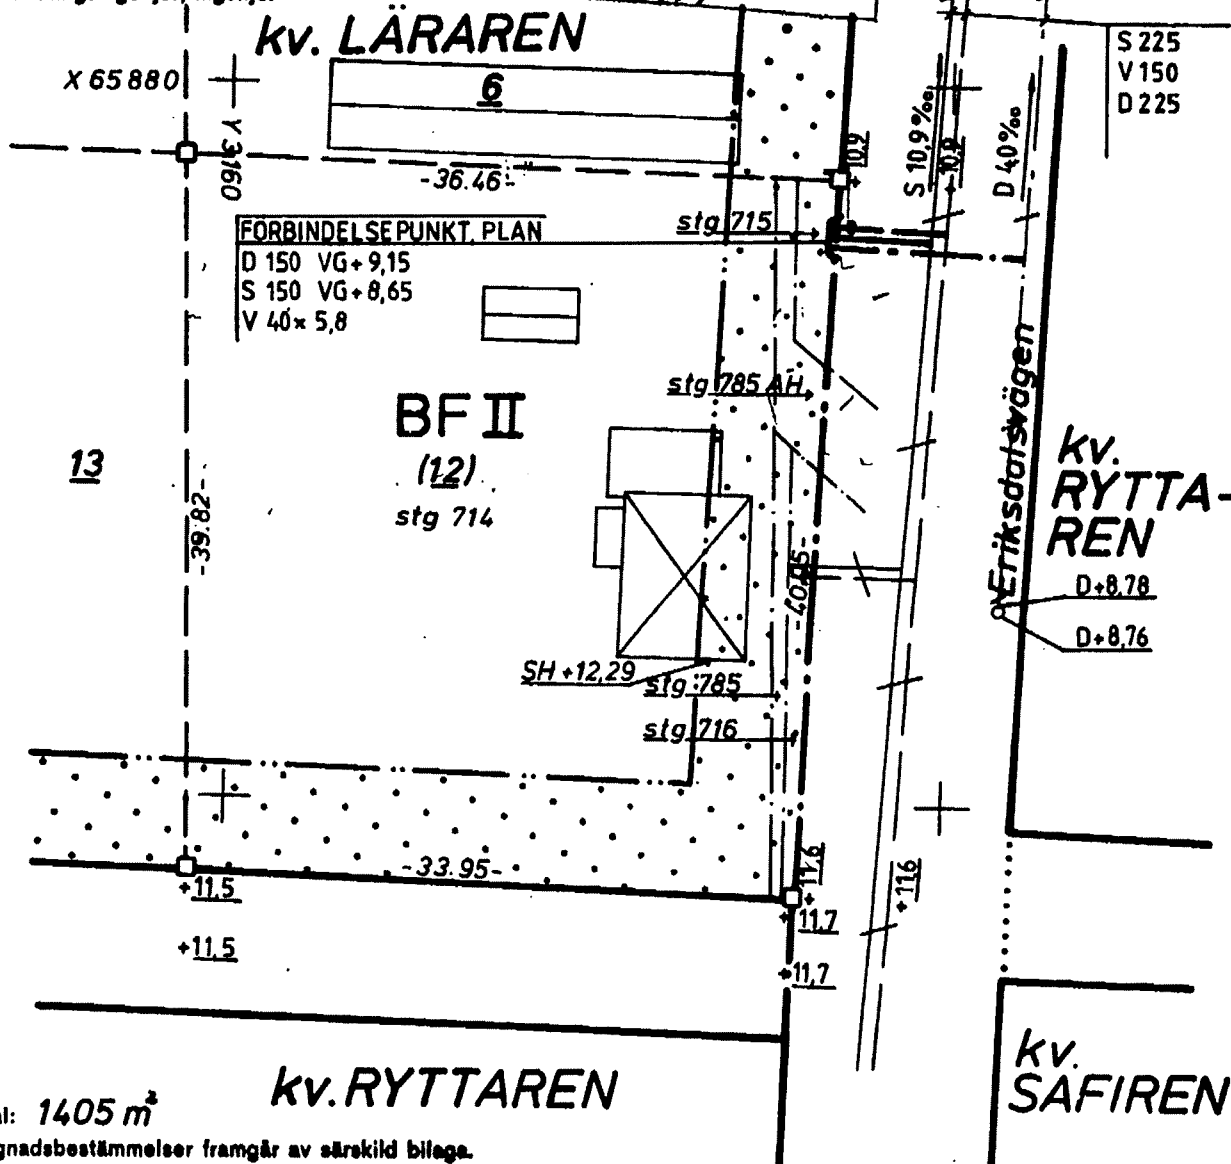

Areal: 1405 m²

Byggnadsbestämmelser framgår av särskild bilaga.

Skyldighet att gälla bidrag till gatukostnad föreligger ej / HL

Tomtindelningen är ej fastställd 1961-02-03

Fastigheten överensstämmer ej med tomtindelningen

Ej Fastighetsbildad

Stadsplanen (byggnadsplanen) är ej fastställd 1955-04-22 (Ho A1/2)

Skrivelse bilägges kartan

Kompletterad _____ /

GATUHÖJDER OCH LEDNINGSLÅGEN ANGIVNA AV GATUKONTORET.
DAG- OCH DRÄNERINGSVATTEN FÅR EJ ANSLUTAS TILL SPILLVATTENLEDNINGEN. (ABVA PKT. 17)
UMEÅ KOMMUNS GATUKONTOR 1979-04-10


Jan Grantham S. Sundström

+ (0.00) Gatuhöjd som utgår
+ 0.00 Blivande gatuhöjd
+ 0.00 Gatuhöjd som bibehålls


Skala 1:400

Dnr: 1/79:24

10 5 0 10 20 30 40 meter



71268

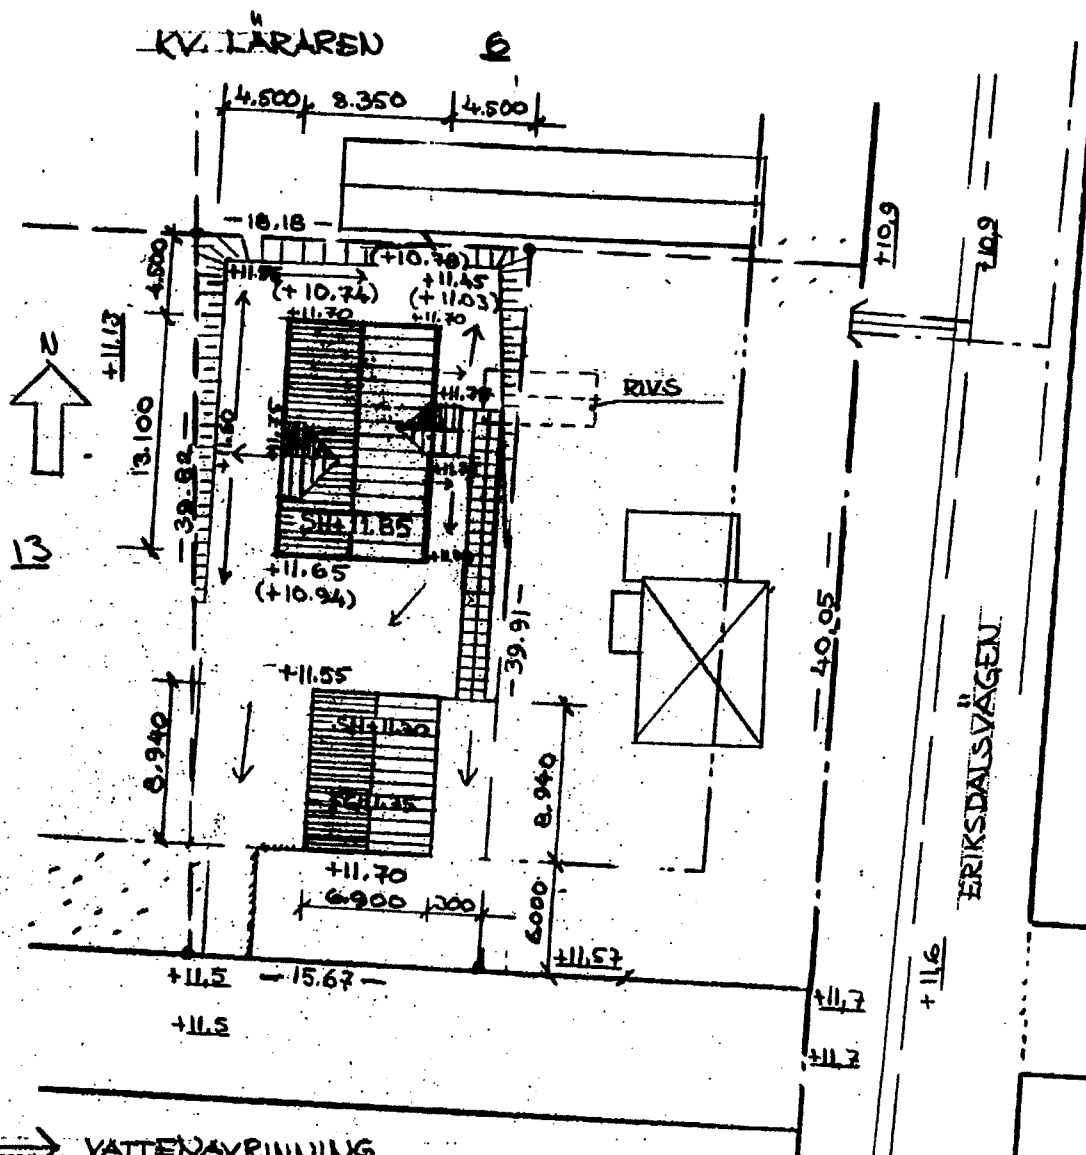

→ VATTENAVRINNING
+0,00 HÖJDER FÖRESLAGNA
(+0,00) UTGÅENDE HÖJDER
+0,00 BEF. HÖJDER SOM ICKE
AVSER ÄNDRING
SLÄKT

Tillhör Byggnadsnämndens i
Umeå protokoll §625 1979
betygar *Lenn Cimonsson*

UMEÅ KOMMUN
Holmsund

INK. 79. 05. 17 493

957/79

KV LÄRAREN 12 STG 714 I HOLMSUND
I UMEÅ KOMMUN
FÖRSLAG TILL NYBYGGNAD AV EGNÄHEM




SITUATIONSPLAN

RIT. AV B. ERIKSSON

TEL 090/41406 *Bent H*

HOLMSUND 79-04-30

SKALA 1:400

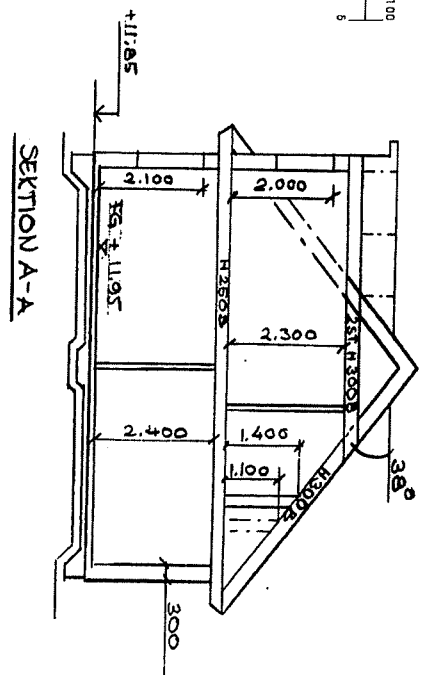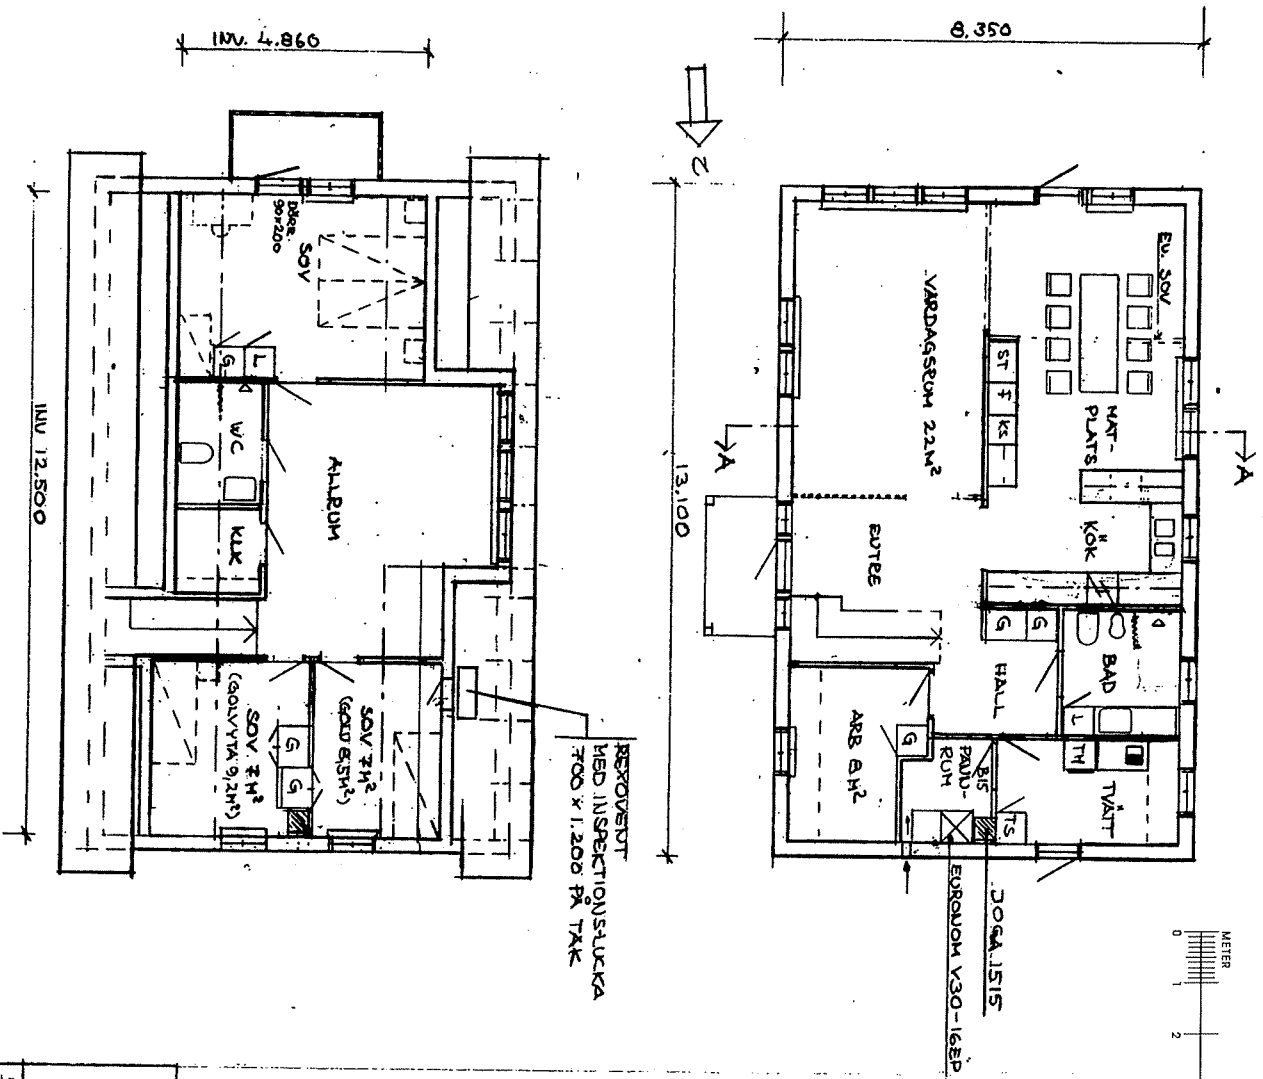

Tillhör Byggnadsnämndens 1
Umeå protokoll 6685 1979
betygar *Boa Camnerman*

UMEÅ KOMMUN
Holmsund
INK. 79. 05. 17/79
907/79


SR. AV BEK. DT SÄKSSON
090/41406 *Randt Gulm*
HOLMSUND 79-03-19

KV. LÄRAREN 12 STG 7/4 I HOLMSUND
LUNEA KOMMUN
FÖRSLAG TILL NYBYGGNAD AV EGNAHET
SVE. HÖLUND 090/41032

PLÅNER, SEKTION


SKALA: 1:100

71269




- | | |
|---------------|----------|
| TAKTEGEL | SVART |
| VINDSKIVOR | BRUNA |
| YTERPANEL | RÖDLASUR |
| FODER | BRUNA |
| KVÄTTBÄDDOR | RÖPLASUR |
| FÖNSTERKARMAR | BRUNA |
| SOCKEL | BRUN |

FÄRGFÖRSLAG 71270

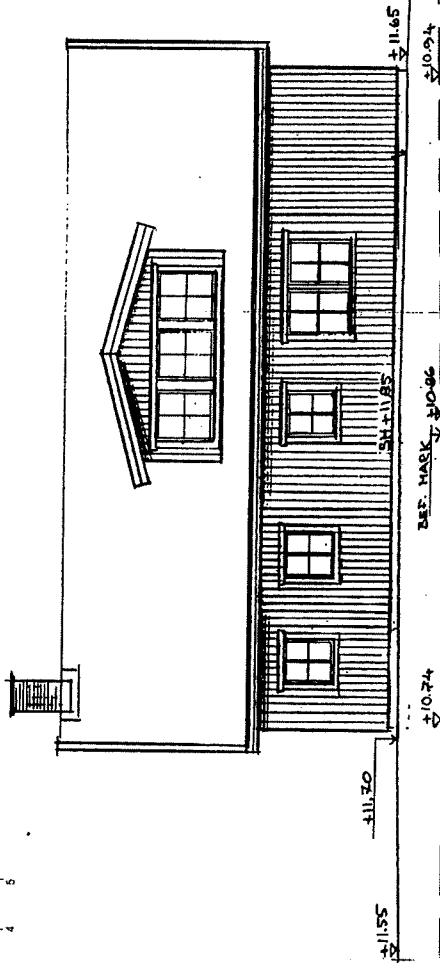

FASAD / VÄSTER

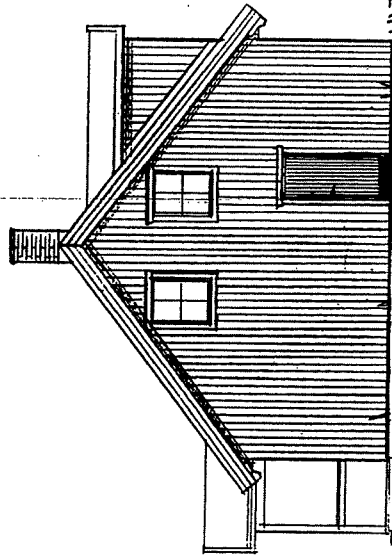

FASAD / NORR

Tillhör Byggnadsnämndens i
Umeå protokoll § 6251949
betygar *Lena Cane*

UMEÅ KOMMUN Holmsund
INK. 79. 05. 17 493
957/79

KV LÄRARE 12 STG 714 I HOLMSUND
I UMEÅ KOMMUN
FÖRSLAG TILL NYBYGGNAD AV
EGNAHEM
SUNE NÄSLUND 090 / 41 073



RIT. AV BERNDT ERIKSSON
090 / 41406
HOLMSUND 79-04-18

FASAD (VÄSTER NORR) FÄRGFÖRSLAG
SKALA 1:100



FÄRGFÖRSLAG 71271

TAKTEGEL	SVART
VINDSKIVOR	BRUN
VITTRAPPEL	RÖDLASV
FODER	BRUN
KUTBRÄDOR	RÖDLASV
FÖRSTERKÄRMAR	BRUN
SOCKEL	BRUN

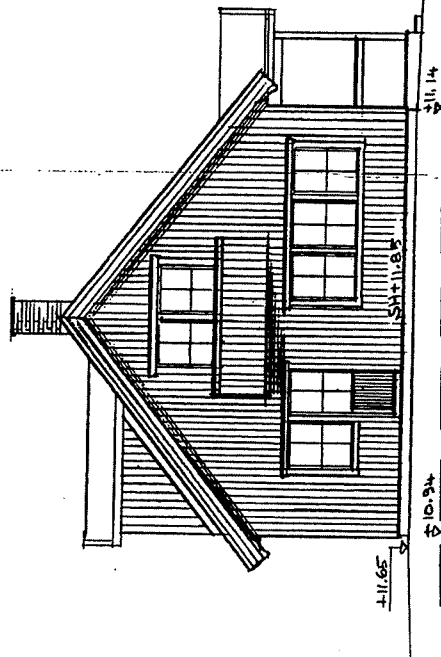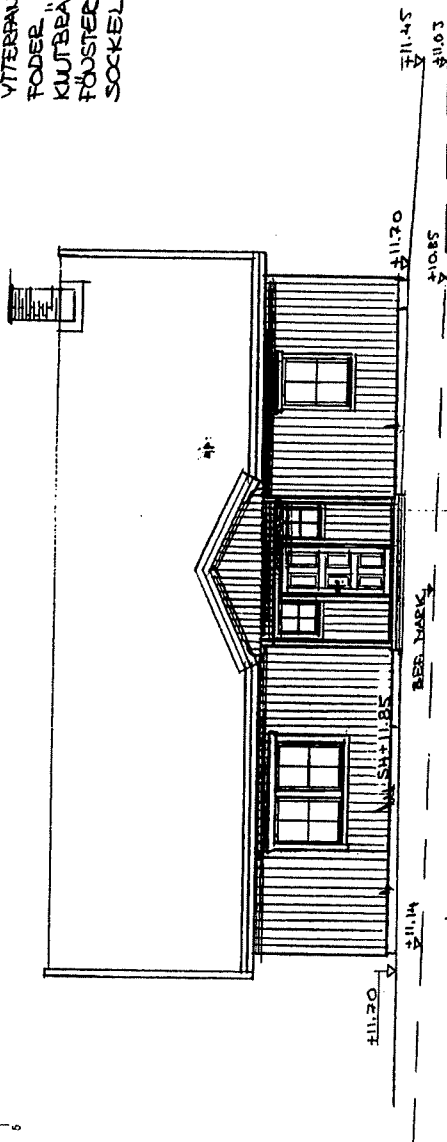


Tillhör Byggnadsnämndens i
Umeå protokoll § 605 1979
betygar *Lars Cimon*


UMEÅ KOMMUN Holmsund
INK. 79. 05. 17493
907/79

KV. LÄRAREN 12 STG 714 I HOLMSUND I UMEÅ KOMMUN FÖRSLAG TILL NYBYGGNAD AV BEGRAVEN	RIT. AV BERNDT ERIKSSON 090/41406 <i>BE</i>
SULE LÅSLUND 090/41073 FASADER (SÖDER ÖSTER) FÄRGFÖRSLAG SKALA 1:100	HOLMSUND 79-04-10


71272




UMEÅ KOMMUN Holmsund
INK 79. 05. 17/93
957/79

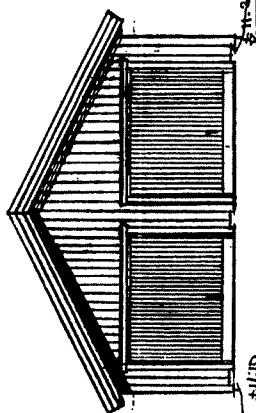


FASAD / SÖDER

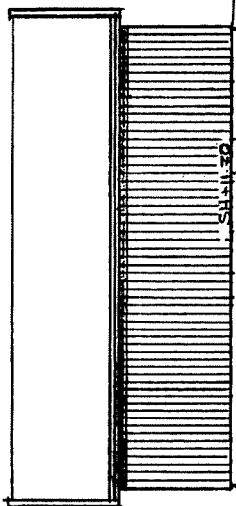

FASAD / VÄSTER

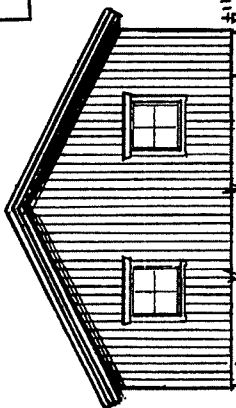


FASAD / NORR

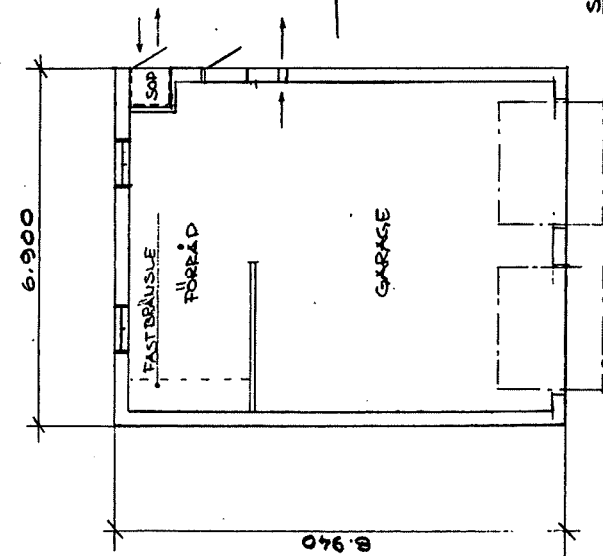


PLAN

- FÄRGFÖRSLAG
- TAKTEGEL : SVART
 - VINDSKIVOR : BRUN
 - YTTERPÅVEL : RÖDLASUR
 - KVUTERÅDOR : RÖDLASUR
 - FÖDER : BRUN
 - DÖRR OCH FÖNSTERKARNAR : BRUN
 - SOCKEL : BRUN

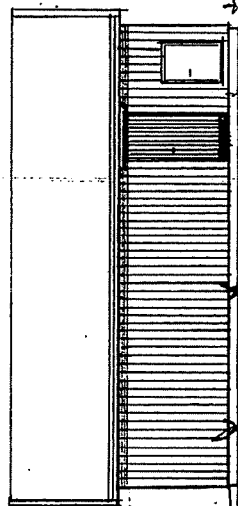

FASAD / ÖSTER

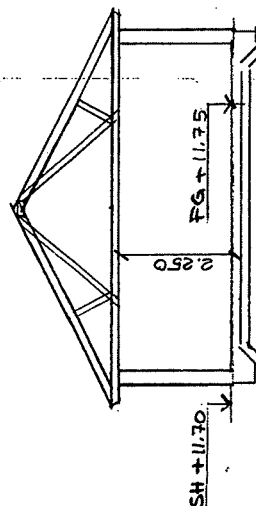

SEKTION

TiThör Byggnadsnämndens i
Umeå protokoll 1949
betygar *Sten C.*

KV LÄRAREN 12 STG 714 I HOLMSUND
I UMEÅ KOMMUN
FÖRSLAG TILL NYBYGGNAD AV GARAGE
SUNE NÄSLUND 090/41073

RIT AV RERUDT. ERIKSSON
090/41406

FÄRGFÖRSLAG
GARAGEPLAN, FASAD SEKTION


HOLMSUND 79-04-12

SKALA 1:100


BETÄCKNINGAR

71273

- S2 = Spillbottenledning, PVC maskul. rör
 R2 = Regnbottenledning, PVC maskul. rör
 KV4 = Kallbottenledning, PEH-rör, NT10
 R9 = Rensbottenledning
 B78 = Regnottersbotten, enl. typrit 578 i
 Mark 84A

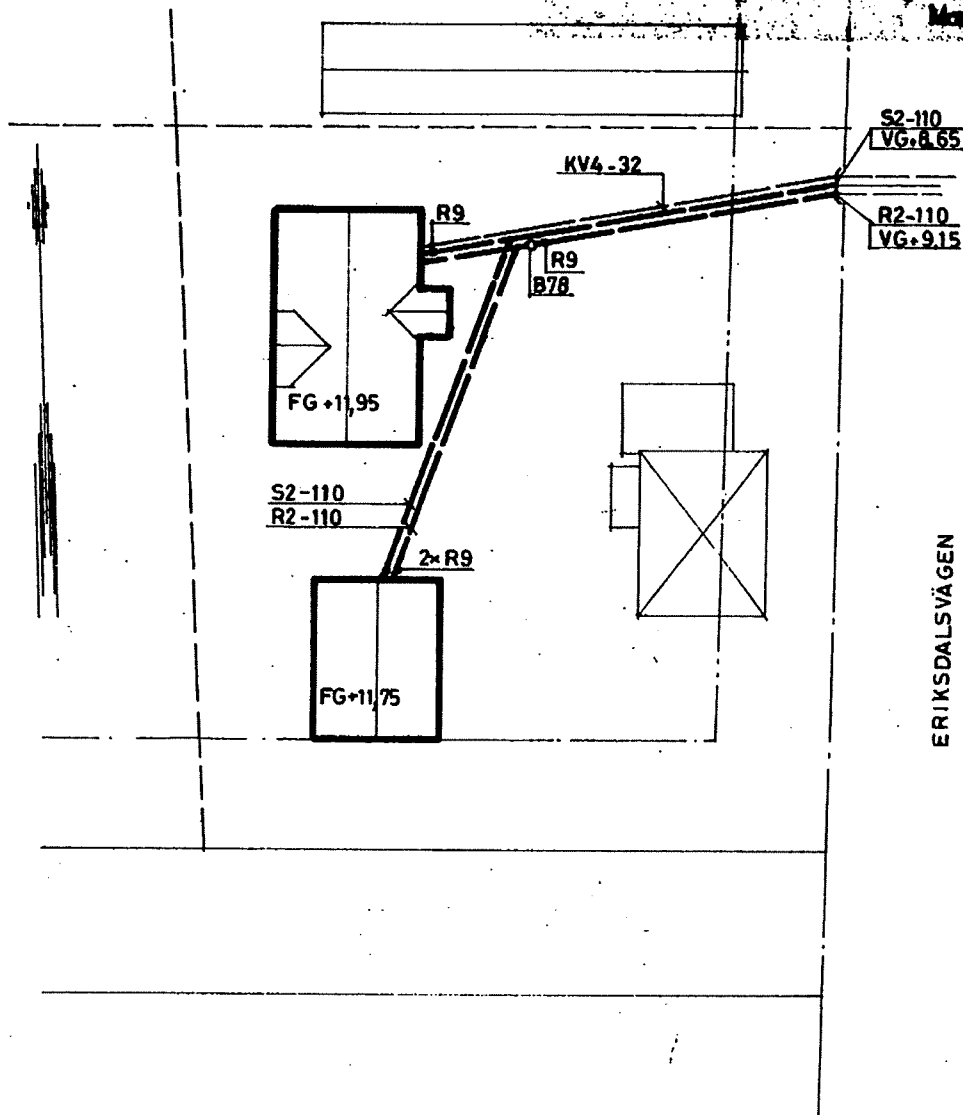

Tillhör Byggnadsnämndens
 Umeå protokoll §625 1979
 betygar *Ans. Cinn...*



REV.	DAT.	REVIDERINGEN AVSER	SIGN.
UMEÅ KOMMUN KV LÄRAREN NR 12 ENFAMILJSHUS VATTEN OCH AVLOPP SITUATIONSPLAN			
RIT. AM. F-G	KONSTR. B. JAKOBSSON	SKALA 1:400	ARB. NR 435-01
UMEÅ 1979-05-21		RITH. NR 50:01	REV

Umeå VVS-byrå AB

Kungätern 27
 802 45 UMEÅ
 Tel. 080-11 84 80

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN

KARTA

5625

Umeå länsmäteristrikt

1979

81/79

KA

Avstyckning från stg 714 samt
fastighetsregistrering berörande
styckningslotten och stg 785
i kv Läraren

Län

Västerbotten

Holmsund

Reg. ställningsbevis

Reg. ställningsbevis

För fastighetsregistrering

Björn A. Quist

FASTIGHETSÄTTSLIG BESKRIVNING,
oktbilogo BE


TEKNISK BESKRIVNING

Koordinatförteckning

pkt nr	mark.	x	y
9	rm	65835.51	3133.73
10	"	875.38	3135.52
17	"	836.06	3118.07
22	"	875.88	3117.35
160	rg	674.88	3153.80
302	rm	834.87	3152.00

FÖR... ..SIA

LÄRAREN

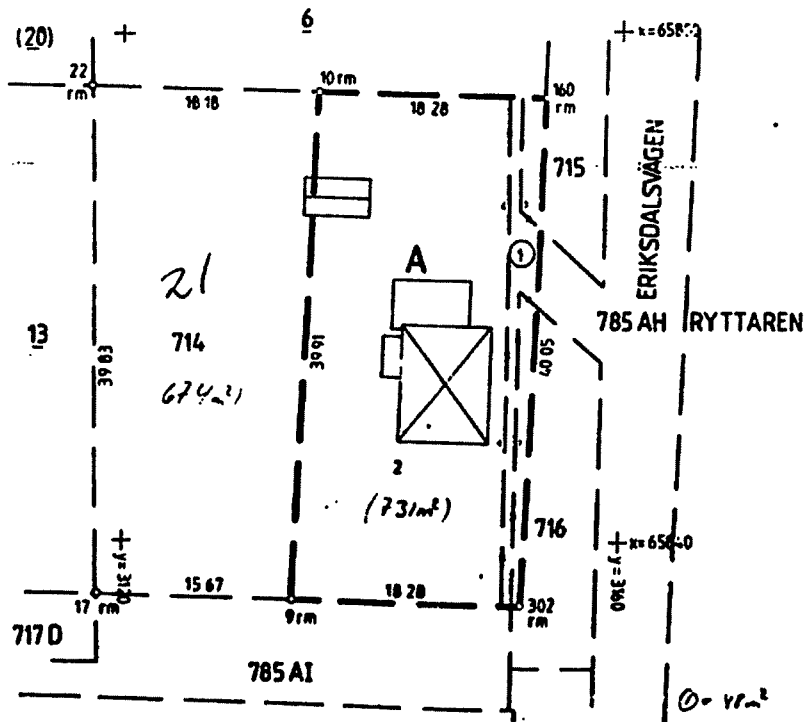

Förordning

Nymdning

För den tekniska beskrivningen

Ing. E. H. H. H. H.

Skala

1:400

För

111


Förordning

2,5 gon ü:38


För den tekniska beskrivningen

TFA 4.6B:4

ANALISNI KAR.
VRHOKVALITE
— ' —
SUOLASTI, 1,5 %
s/c FACEVERIES



21		K. LÄÄRENIEMI 1 UHKA KOHTUU
RITAO AV B.ERIKSSON HOLTSUND 783 - 03 - 14		KONOTE, RITTA

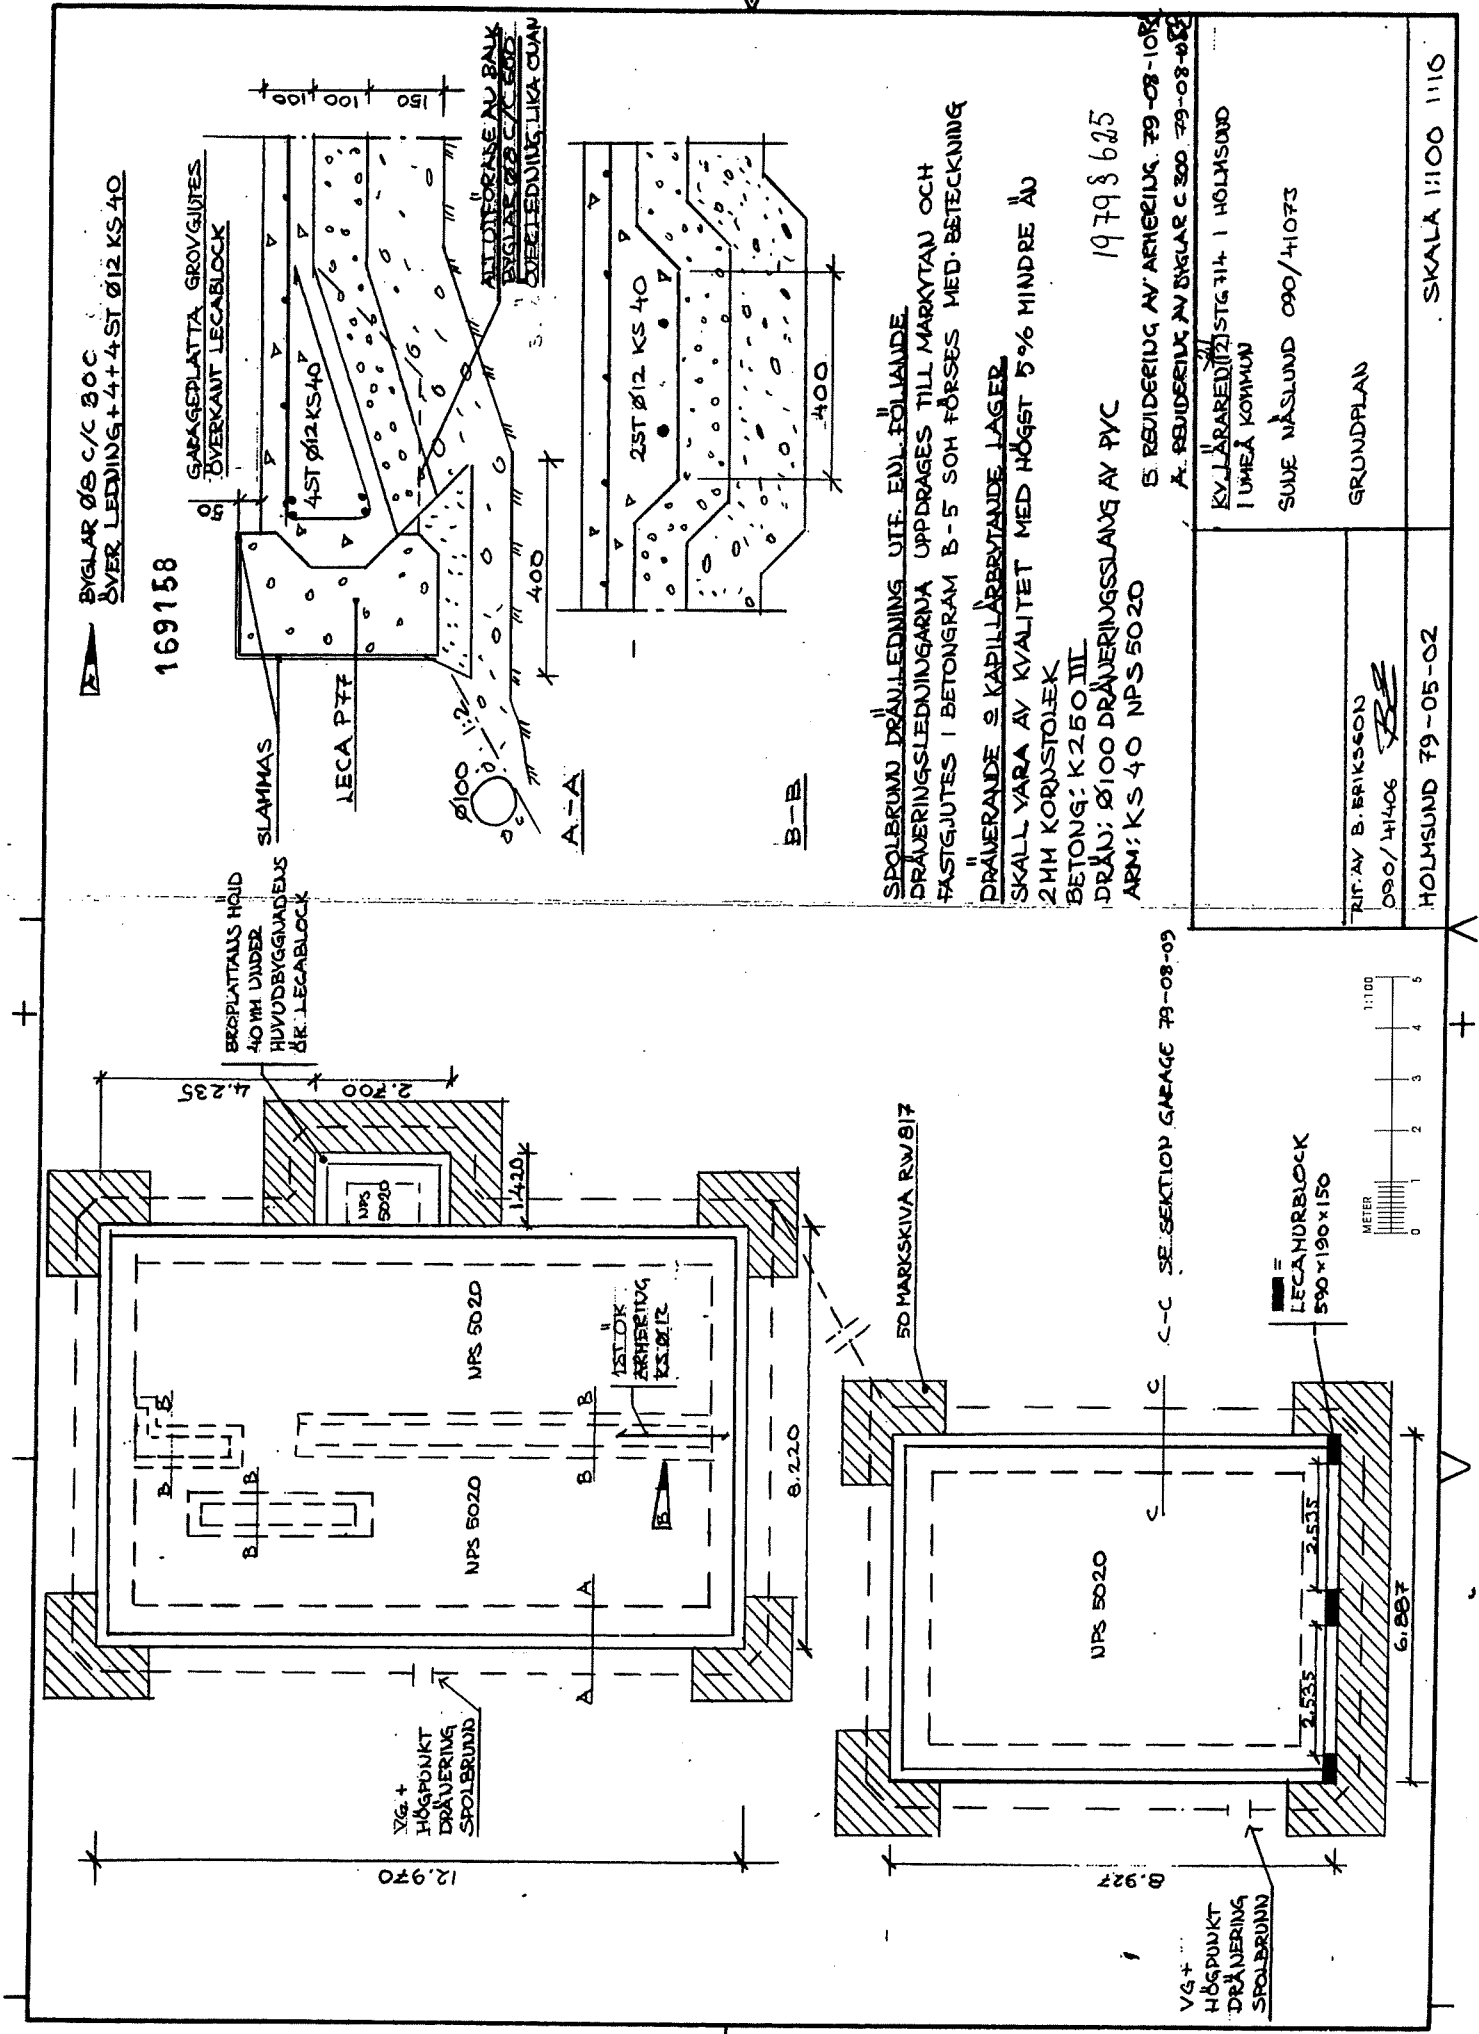

169158

BYGLAR Ø8 C/C 300
ÖVER LEDNING+4+4 ST Ø12 KS 40

GABAGEDLATT GRÖVGRJUTES
ÖVERKANT LECABLOCK

BETONPLATTANS HÖJD
40 MM OCH 40 MM
DIVIDER
HUVUDBYGGNADENS
DR. LECABLOCK

SLAMMAS

LECA P77

Ø100

NPS 5020

A-A

B-B

SPÖLBRUNN DRÄNLEDNING UTF. ENL. FÖLJANDE

DRÄNLEDNINGSGRÄNS UPPDRAGES TILL MARKYTAN OCH

FASTGJUTES I BETONGRAM B-5 SOM FÖRSES MED BETECKNING

DRÄNLEDNING S. KAPILLÄRRETTANDE LÄGER

SKALL VARA AV KVALITET MED HÖGST 5% MINDRE ÅU

2MM KORNUSTOLEK

BETONG: K250 III

DRÄN: Ø100 DRÄNLEDNINGSSLANG AV PVC

ARM: KS 40 NPS 5020

1979 § 625

5. REVIDERING AV ARMERING 79-08-108

A. REVIDERING AV BYGLAR C 300 79-08-108

KYLLÄRAREDDI STG 714 I HOLMSUND

1 UMEÅ KOMMUN

SUNE NÄSLUND 090/41073

GRUNDPLAN

RIT. AV B. ERIKSSON
090/41406

HOLMSUND 79-05-02

SKALA 1:100 1:115

METER
0 1 2 3 4 5
1:100

LECABLOCK
590x190x150

50 MARKSKIVA RW 817

NPS 5020

HÖGPOUNKT
DRÄNING
SPÖLBRUNN

Ø 927

6.220

2.535

2.535

6.220

12.970

HÖGPOUNKT
DRÄNING
SPÖLBRUNN

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

ALLTID FÖRSE AV BALK
BYGLAR Ø8 C/C 300
ÖVER LEDNING LÄKA OCH

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS 40

4ST Ø12 KS

TAKBELÄGGNING: BETONGTAKTEGEL
PÅ UNDERLAGSTÄCKT TRÄ

16 MM TAKPLÅNWOOD

BRE VIDKELBESLAG

INSEKTSNÄT

100 BYGGHATT A 512C
150 BJÄLKLAGSSKIVA A 1260
0,15 PLASTFOLIE
22x95 SÄRBRÄDOR C 400
ØMM GIPS

45x145 T-20

23x23 LOCKPANEL
12 ASFABOARD MED 45x45 REGER
VID VERTIKALSKARV OCH HUSHÖRN
45x145 MIN.ULL A
0,15 PLASTFOLIE
13 GIPS

45x145

SYLLISOLERING TÄTFIBER 16S2
SYLL FÖRANKRAS C/C 50

1.000

SEAMMAS

LECA PFF

Ø100

ALT. UTFÖRANDE AV BALK
BYGLAR Ø8 C/C 600
C/C 300 ÖVERLEDNING +
4x4 ST Ø12 KS 40
SÄLLER ÄVEN HUSDEL

SEKTION GARAGE

60 SLIPBRUK
MED LUTNING MOT GOLVBREDD
100 GROVGJUTNING
50 STYROLIT S20 20KG/H³
50 SJUGEL 8-16
150 DRÄNERINGSGRUS

BYGLAR C 300

4ST Ø12 KS 40

300

Ø100

1979 S 625


KV. LÅRAREN 12, STG 714 I HOLMSUND
J. UHREÅ KOHMON
SUNE VÅLSUND

RIT. AV B. ERIKSSON
090/41406 Bonteknik
HOLMSUND 78-08-08

SEKTION GARAGE

SKALA 1:10

169160

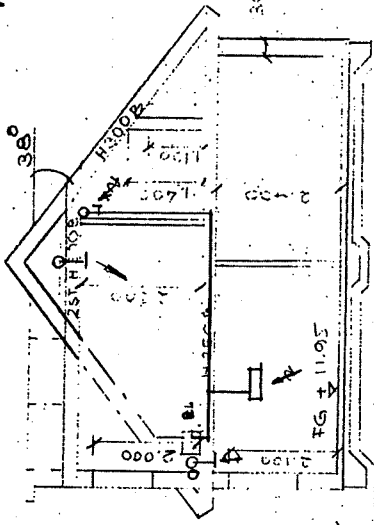

SEKTION A-A

RDAA1-A-1


TILLUFT	FRÅNLUFT	52/	FRÅNLUFT / 58
FLÖDE $\frac{1}{2}$	FLÖDE $\frac{1}{2}$	INSTALL mm	INSTALL mm
TA1 10	FD1 15	5.0	KGEB-1
11- 7	FD1	3.5	FD1
11- 6	FD2	2.5	FD2
	FD3		FD3
			FD4
			FD5
			FD6
			FD7
			FD8
			FD9
			FD10
			FD11
			FD12
			FD13
			FD14
			FD15
			FD16
			FD17
			FD18
			FD19
			FD20
			FD21
			FD22
			FD23
			FD24
			FD25
			FD26
			FD27
			FD28
			FD29
			FD30
			FD31
			FD32
			FD33
			FD34
			FD35
			FD36
			FD37
			FD38
			FD39
			FD40
			FD41
			FD42
			FD43
			FD44
			FD45
			FD46
			FD47
			FD48
			FD49
			FD50
			FD51
			FD52
			FD53
			FD54
			FD55
			FD56
			FD57
			FD58
			FD59
			FD60
			FD61
			FD62
			FD63
			FD64
			FD65
			FD66
			FD67
			FD68
			FD69
			FD70
			FD71
			FD72
			FD73
			FD74
			FD75
			FD76
			FD77
			FD78
			FD79
			FD80
			FD81
			FD82
			FD83
			FD84
			FD85
			FD86
			FD87
			FD88
			FD89
			FD90
			FD91
			FD92
			FD93
			FD94
			FD95
			FD96
			FD97
			FD98
			FD99
			FD100

ANVISNINGAR

Installations exempel med kanaldetaljer för till- och frånluftsdon se ritn C62-20285.

Betr. övriga anvisningar se Monteringsinstruktion Materialspec

Spjäll 82 vrids $\alpha = 37^\circ$ från öppet läge (0) och låses.



PROJEKTAV	SKALA
TRITAV	SKALA
ORT	DATUM
HOLMSUND	2019-08-08
ARBETS NR	SFS RITINGS NR
R-C62	U57:278

RIT AV BERUET SEKTION 080/41406

HOLMSUND 79-03-19

PLÅNER SEKTION




SKALA 1:100

Till- och frånluftskanaler i förzinkad plåt

Kanaler i ouppvärt utrymme isoleras 50 mm (RW 421)

Inkanal, skorsten brandisolerar 50 mm (RW 441)

RI= Renslucka

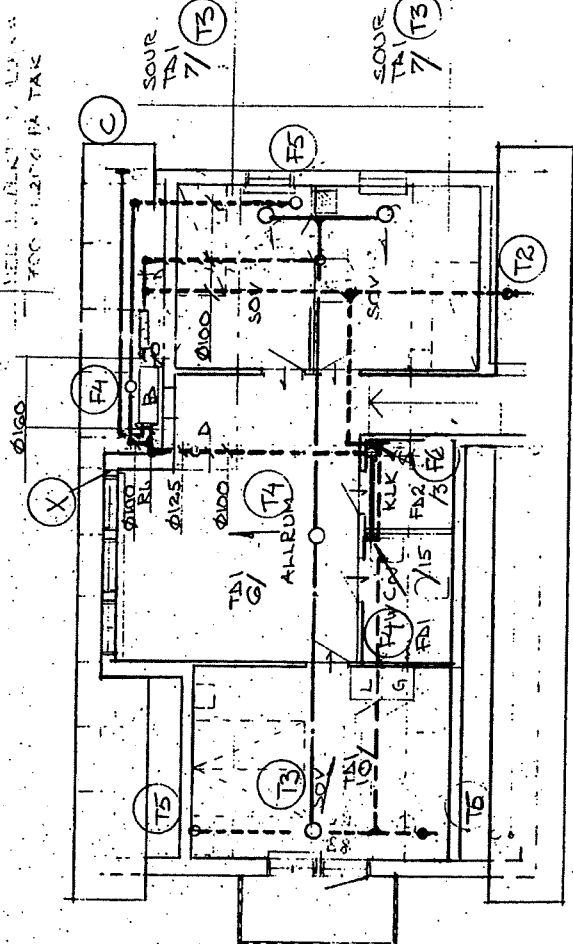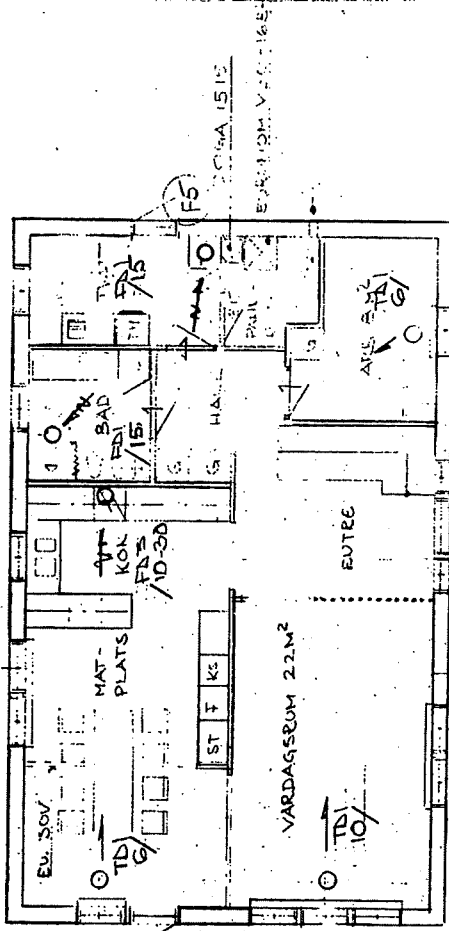

INV 12.500

TI

